


منظر أمامي / جانبي ولوحات توصيل




زر التكوين / إعادة التهيئة

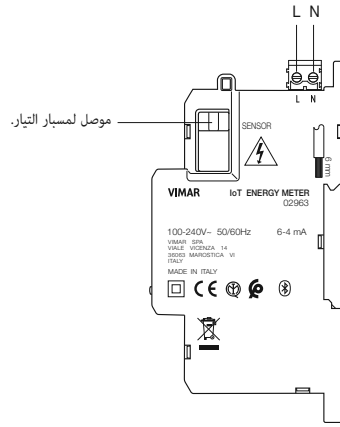


موصل لمسبار التيار.

L: طور كهربائية  
N: محايد

التوصيل

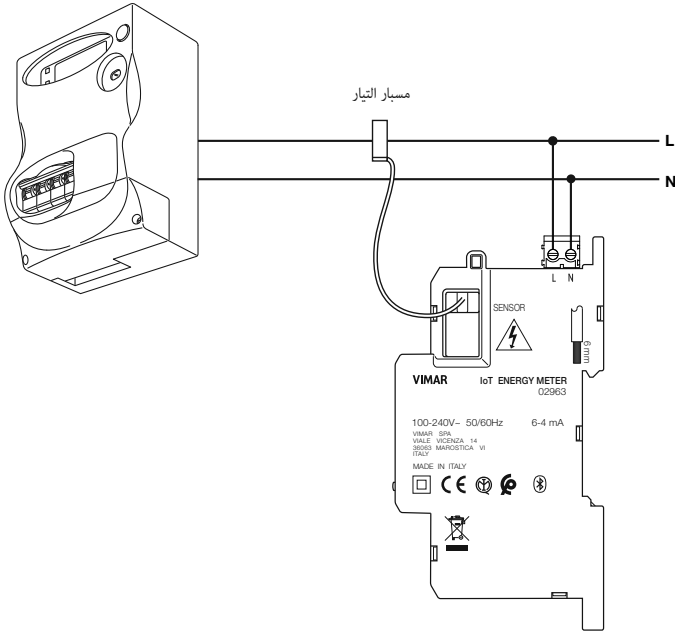

مسبار التيار

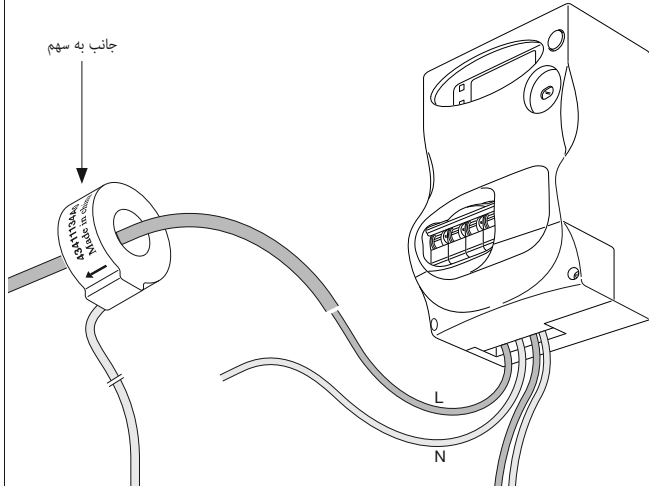

جانبا به سهم

يبلغ طول كابل توصيل حساس التيار 400 مم، ولهذا فإجراء القياس المحلي، قم بإعداد أسلاك كابلات الخط بشكل صحيح داخل اللوحة الكهربائية. يجب تثبيت حساس التيار بحيث يشير الجانب الذي به السهم باتجاه النظام وليس باتجاه العداد.