

02955

GUÍA RÁPIDA PARA INSTALADOR/USUARIO

Termostato electrónico con pantalla táctil para control de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), programable localmente con aplicación específica, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF y de clase IV (aportación 2%) en modo PID, 1 entrada para sensor de temperatura externa, 1 entrada multifunción programable, 1 entrada RJ9 para medidor de energía, salida de relé comutada 5(2) A 230 V~, alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, retroiluminación de led RGB; se completa con placas Eikon, Arké o Plana - 3 módulos.

El dispositivo, provisto de interfaz de pantalla táctil capacitiva con retroiluminación en color, es adecuado para el control de instalaciones de calefacción y aire acondicionado mediante salida de relé C, NC, NO. Cuenta con avisador acústico incorporado, entrada multifunción para control a distancia y entrada para gestión de una sonda de temperatura externa (no suministrada); además, puede conectarse a la sonda de energía 02960 (no suministrada) para ver el consumo/producción de energía eléctrica y los correspondientes datos históricos. Programación facilitada mediante aplicación para smartphone, disponible para iOS, Android y WindowsPhone. El cronotermostato es un dispositivo universal de 3 módulos en las series Eikon, Arké o Plana.

CARACTERÍSTICAS.

- Tensión nominal de alimentación: 120-230 V~, 50-60 Hz
- Aparato de clase II: 
- Máxima potencia absorbida por la red: 1 VA
- Rango de temperatura de utilización: 0-40°C (-T40)
- Precisión medida temp. (sonda integrada): 0,5°C entre +15°C y 30°C, 0,8°C en los extremos.
- Salida de relé con contactos limpios de intercambio: 5(2)A 230 V~
- Bornes: L fase, N neutro, IN fase-multifunción, Relé C, Relé NC, Relé NO, 2 sonda temp. externa (Art. 02965.1), entrada RJ9 para conexión de sonda de energía (Art. 02960)
- Grado de protección: IP20
- Tipo de acción: 1.B.U; Grado de contaminación: 2 (normal); Tensión de impulso nominal: 4000 V
- Clasificación ErP (Reg. UE 811/2013): ON/OFF: clase I, contribución 1%; PID: clase IV, contribución 2%.
- PROGRAMABLE A TRAVÉS DE SMARTPHONE O TABLET DESCARGANDO LA APLICACIÓN CORRESPONDIENTE DESDE LA PÁGINA energy-management.vimar.it/en

PRINCIPALES CONFIGURACIONES

Toque  y luego, con  e , seleccione el menú deseado (ícono parpadeante) y confirme con .

ON OFF AUTO Selección del modo de funcionamiento

Con  y  seleccione  o Auto o  o bien OFF y confirme con .

Configuración del funcionamiento MANUAL

Con  y  configure la temperatura deseada y confirme con .

ANTIHIELO

Al seleccionar  se programa la temperatura antihielo (para proteger las tuberías).

OFF Apagado

Al seleccionar OFF, el cronotermostato se apaga y ya no realiza ningún ajuste.

36 Configuración de la hora y día de la semana

Con  y  configure la hora, confirme con  y del mismo modo configure los minutos y por último el día de la semana.

Los días de la semana se representan de 1 a 7.

Sección de calefacción/aire acondicionado

Con  y  seleccione  o  y confirme con .

°F Configuración de la unidad de medida

Con  y  seleccione °C o °F y confirme con .

Configuración del funcionamiento AUTO

Al entrar en el menú, la pantalla resalta con una raya parpadeante el día al que se refiere la programación actual.

1. Con  y  seleccione el día a programar y confirme con .

2. Con  y  seleccione la temperatura que se desea asociar a la hora actual (que es la que se muestra en el reloj); dicha temperatura, resaltada por el parpadeo, puede seleccionarse entre:

 : temperatura de usuario ausente (T usuario ausente)

 : temperatura de ahorro (T ahorro)

 : temperatura de confort (T confort)

El parpadeo en secuencia de las 3 rayas indica la franja horaria que se está seleccionando; la temperatura seleccionada se aplicará a partir de la hora indicada para todo el cuarto de hora siguiente.

3. Toque  para asignar la temperatura recién programada también al cuarto de hora siguiente.

4. Con  y  desplácese respectivamente entre las horas del día, avanzando o retrocediendo 15 minutos cada vez; con  y  configure la temperatura deseada.

La programación termina una vez seleccionadas las temperaturas para todas las horas del día y el reloj muestra la hora 23:45; toque  para confirmar.

5. Con  y  seleccione:

 : para copiar todo el programa horario del día actual al día siguiente.

 : para programar el día siguiente sin realizar una copia del día recién programado.

 : para finalizar la programación.

Toque  para confirmar.

Durante el funcionamiento en modo AUTO, toque  y  para configurar la temperatura a un valor distinto al asociado a la franja horaria actual; confirme con  y entre en **MANUAL TEMPORIZADO**.

Selección del modo de funcionamiento

1. Con  y  configure la temperatura deseada y confirme con .

2. Con  y  configure el tiempo en que se va a mantener la temperatura recién programada y confirme con .

Selección de temperaturas

Al final del tiempo programado, se vuelve al modo AUTO; el ícono  se apaga y se muestra de nuevo AUTO.

Con  ,  ,  ,  y confirmando con  seleccione:

 y  : temperatura de usuario ausente (T usuario ausente)

 y  : temperatura de ahorro (T ahorro)

 y  : temperatura de confort (T confort)

 y  : temperatura de alarma de sonda externa (si la hay y está configurada)

 y  : diferencial térmico del dispositivo (solo estando en el modo de regulación On-Off)

 y  : delta térmico en el modo reducción nocturna a distancia (si está activado)

 y  : temperatura del modo "antihielo" (solo estando en el modo "calefacción")

Configuración del avisador acústico

Con  y  seleccione: ON o bien OFF y confirme con .

Configuración del color de la pantalla

Con  y  seleccione  o  o  o  o 

02955

KURZANLEITUNG FÜR DEN INSTALLATIONSTECHNIKER/BENUTZER

Elektronischer Touchscreen-Uhrenthermostat für die Raumtemperaturregelung (Heizung und Klimaanlage), lokale Programmierung über dedizierte App, Temperaturregler der Klasse I (Beitrag 1%) in ON/OFF-Regelung, der Klasse IV (Beitrag 2%) in PID-Regelung, 1 Eingang für Außenwärmefühler, 1 programmierbarer Multifunktionseingang, 1 RJ9-Eingang für Energimessgeräte, Wechselrelaisausgang 5(2) A 230 V~, Stromversorgung 120-230 V~ 50/60 Hz, RGB LED-Hintergrundbeleuchtung, zur Ergänzung mit Abdeckrahmen Eikon, Arké oder Plana - 3 Module.

Das Gerät ist mit kapazitiver Schnittstelle für den Touchscreen mit farbiger Hintergrundbeleuchtung ausgestattet und eignet sich zur Kontrolle von Heizungs- und Klimaanlagen mittels Relaisausgang C, NC, NO. Das Gerät ist mit eingebautem Signalton, Multifunktionseingang für die Fernkontrolle und Eingang für die Ansteuerung eines Außenwärmeführers (nicht im Lieferumfang enthalten) ausgestattet; für die Anzeige des Verbrauchs / der Erzeugung von elektrischer Energie und der entsprechenden chronologischen Daten kann es außerdem an den Energieföhler 02960 angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Benutzerfreundliche Programmierung mittels App für Smartphone, erhältlich für iOS, Android und WindowsPhone. Der Uhrenthermostat ist ein 3-Modul-Universalgerät für Serie Elkon, Arké und Plana.

TECHNISCHE MERKMALE.

- Nennversorgungsspannung: 120-230 V~, 50-60Hz
- Gerätetasse II:
- Max. Leistungsaufnahme vom Netz: 1 VA
- Betriebstemperaturbereich: 0-40°C (-T40)
- Messgenauigkeit Temp. (eingebauter Fühler): 0,5°C zwischen +15°C und 30°C, 0,8°C bei Extremwerten.
- Wechselrelaisausgang mit potentiellen Kontakt: 5(2)A 230 V~
- Klemmen: L Phase, N Neutralleiter, IN Phase-Multi, Relais C, Relais NC, Relais NO, 2 Außenwärmeführer (Art. 02965.1), Buchse RJ9 für den Anschluss des Energieföhlers (Art. 02960)
- Schutzart: IP20
- Relaiswirkungsart: 1 B-U; Verschmutzungsgrad 2 (normal); Nenn-Impulsspannung: 4000 V
- ERP Klassifikation (Verord. EU 811/2013): ON/OFF: Klasse I, Beitrag 1%; PID: Klasse IV, Beitrag 2%
- PROGRAMMIERBAR ÜBER SMARTPHONE ODER TABLET NACH HERUNTERLADEN DER ENTSPRECHENDEN APP VON DER WEBSITE energy-management.vimar.it/en

WICHTIGSTE EINSTELLUNGEN

Die Taste berühren und anschließend mit und , das gewünschte Menü wählen (blinkendes Symbol) und mit bestätigen.

ON OFF Betriebsartenwahl

Mit und eine der Optionen oder AUTO oder oder OFF wählen und mit bestätigen.

Einstellung des Handbetriebs

Mit und die Temperatur einstellen und mit bestätigen.

FROSTSCHUTZ

Bei Wahl von wird die Frostschutztemperatur eingestellt (zum Schutz der Leitungen).

OFF Ausschalten

Bei Wahl von OFF führt der Uhrenthermostat keine Regelung mehr durch.

Einstellung von Uhrzeit und Wochentag

Mit und die Uhrzeit einstellen, mit bestätigen. Ebenso die Minuten und zuletzt den Wochentag einstellen. Die Wochentage werden von den Zahlen von 1 bis 7 dargestellt.

Betriebsartenwahl Heizung/Klimatisierung

Mit und die Betriebsart oder wählen und mit bestätigen.

Einstellung der Maßeinheit

Mit und die Maßeinheit °C oder °F wählen und mit bestätigen.

Einstellung der Funktionsweise AUTO

Sobald das Menü geöffnet wird, wird auf dem Display der Tag, auf den sich die laufende Programmierung bezieht, mit einem blinkenden Strich markiert.

1. Mit und den Tag, der programmiert werden soll, wählen und mit bestätigen.

2. Mit und die Temperatur wählen, die der aktuellen Uhrzeit zugeordnet werden soll (die auf der Uhr angezeigt wird); für diese durch das Blinken gekennzeichnete Temperatur kann eine der folgenden Optionen gewählt werden:

: Abwesenheitstemperatur (T Abwesenheit)

: Economy-Temperatur (T Economy)

: Komforttemperatur (T Komfort)

Die nacheinander aufblinkenden 3 „Striche“ zeigen das Zeitintervall an, das gerade eingestellt wird; die ausgewählte Temperatur wird ab der angegebenen Uhrzeit für die gesamte darauf folgende Viertelstunde angewandt.

3. Die Taste berühren, um die soeben eingestellte Temperatur auch für die nächste Viertelstunde zuzuordnen.

4. Mit und zwischen den Stunden des Tages wechseln und die Uhrzeit jeweils um 15 Minuten vor- oder zurückstellen; mit und die gewünschte Temperatur einstellen.

Die Programmierung ist abgeschlossen, wenn die Temperaturen für alle Stunden des Tages eingestellt sind auf der Uhr die Uhrzeit 23:45 angezeigt wird; mit bestätigen.

5. Mit und folgende Optionen wählen:

: Kopieren des gesamten Zeitprogramms des aktuellen Tages in den darauf folgenden Tag.
 : Wechselt zur Programmierung des nächsten Tages ohne den soeben eingestellten Tag zu kopieren

: um die Programmierung zu beenden.

Mit bestätigen.

Während des Betriebs in AUTO und berühren, um die Temperatur auf einen anderen Wert einzustellen, als jenen, der dem aktuellen Zeitintervall zugeordnet ist; mit bestätigen und somit auf den VORÜBERGEHENDEN HANDBETRIEB wechseln.

Betriebsartenwahl

1. Mit und die Temperatur einstellen und mit bestätigen.
2. Mit und die Zeit einstellen, für die die soeben eingestellte Temperatur gehalten wird und mit bestätigen.

Temperaturreinstellung

Nach Ablauf der eingestellten Zeit kehrt das Gerät zur Betriebsart AUTO zurück; das Symbol erlischt und es wird erneut AUTO angezeigt.

Mit , , , die folgenden Werte einstellen und mit bestätigen:

1. und : Abwesenheitstemperatur (T Abwesenheit)
2. und : Economy-Temperatur (T Economy)
3. und : Komforttemperatur (T Komfort)
4. und : Alarmtemperatur Außenwärmeführer (sofern vorhanden und konfiguriert)
5. : Temperaturdifferential des Geräts (nur in Regelmodus OnOff)
6. und : Temperaturdelta im ferngesteuerten reduzierten Betrieb (sofern aktiv)
7. und : Temperatur der Betriebsart „Frostschutz“ (nur im „Heizbetrieb“)

Einstellung des Signaltons

Mit und entweder ON oder OFF und mit bestätigen.

Einstellung Displayfarbe

Mit und eine der Optionen oder oder oder oder wählen und mit bestätigen.

Bei Wahl von lässt sich die Farbe mit und personalisieren (in einem Bereich von 360 RGB-Werten); bei Erreichen der gewünschten Farbe berühren.

Einstellung des Passworts

Mit und die Ziffern des PIN einzeln eingeben und jede einzelne Ziffer mit bestätigen.

Wenn der PIN auf „000“ eingestellt wird, ist der Zugriff auf das Gerät frei (kein Passwort wird eingestellt).

FÜR DEN INSTALLATIONSTECHNIKER

Für nähere Angaben und Details zu den anderen Menüs des Uhrenthermostats wird auf das Handbuch des Installationstechnikers verwiesen, das von der Website www.vimar.com heruntergeladen werden kann.

FÜR DEN BENUTZER

Vor Gebrauch des Uhrenherostats muss das Benutzerhandbuch gelesen werden, das von der Website www.vimar.com heruntergeladen werden kann. Diese Dokumentation für späteres Nachschlagen aufzubewahren.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.

NORMKONFORMITÄT.

NS-Richtlinie. EMV-Richtlinie. Norm EN 60730-2-7, EN 60730-2-9.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Informationen für die Nutzer

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelleiste für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerät besteht.



02955

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΧΡΗΣΤΗ

Ηλεκτρονικός χρονοθερμοστάτης με οθόνη αφής για τον έλεγχο της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (θέρμανση και κλιματισμός), δυνατότητα τοπικού προγραμματισμού μέσω ειδικής εφαρμογής, μηχανισμός ελέγχου θερμοκρασίας κατηγορίας I (συνεισφορά 1%) στη λειτουργία ON/OFF, κατηγορίας IV (συνεισφορά 2%) στη λειτουργία PID, 1 είσοδος για αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, 1 προγραμματιζόμενη είσοδος πολλαπλών λειτουργιών, 1 είσοδος RJ9 για μετρητή ενέργειας, έξοδος με ρελέ ανταλλαγής 5(2) A 230 V~, τροφοδοσία 120-230 V~ 50/60 Hz, οπισθιός φωτισμός LED RGB, συμπληρώνεται με πλάσια Eikon, Arké ή Plana - 3 μονάδες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: 120-230 V~, 50-60Hz
- Συσκευή κατηγορίας II:
- Μέγ. απορροφώμενη ισχύς από το δίκτυο: 1 VA
- Εύρος θερμοκρασίας χρήσης: 0-40°C (-T40)
- Ακρίβεια μέτρησης θερμ. (ενοματωμένος αισθητήρας): 0,5°C μεταξύ +15°C και 30°C, 0,8°C στις οριακές τιμές.
- Έξοδος με ρελέ και καθαρές επαφές ανταλλαγής: 5(2)A 230 V~
- Επαφές κλέμας: φάση L, ουδέτερο N, φάση-πολλαπλών λειτουργιών IN, ρελέ C, ρελέ NC, ρελέ NO, 2 εξωτερικοί αισθητήρες θερμ. (κωδ. 02965.1), υποδοχή RJ9 για σύνδεση αισθητήρα ενέργειας (κωδ. 02960)
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Τύπος λειτουργίας: 1.B.U; Βαθμός ρύπανσης 2 (κανονική); Ονομαστική κρουστική τάση: 4000 V
- ErP Ταξινόμηση (Κανονισμός ΕΕ 811/2013): ON/OFF: τάξη I, μεριδίο 1%; PID: τάξη IV, μεριδίο 2%.
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ SMARTPHONE ή TABLET ΜΕ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ energy-management.vimar.it/en

ΚΥΡΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πατήστε το και, στη συνέχεια, μέσω των και , επιλέξτε το επιθυμητό μενού (το εικονίδιο αναβοσβήνει) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

ON AUTO (Αυτόματο) Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Μέσω των και , επιλέξτε το ή το AUTO (Αυτόματο) ή το ή το OFF και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

Ρύθμιση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ λειτουργίας

Μέσω των και , ρυθμίστε τη θερμοκρασία και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ

Εάν επιλέξετε το , ρυθμίζεται η θερμοκρασία προστασίας από τον παγετό (για προστασία των συλήνων).

OFF Απενεργοποίηση

Εάν επιλέξετε το OFF, ο χρονοθερμοστάτης απενεργοποιείται και δεν πραγματοποιεί καμία ρύθμιση.

Ρύθμιση ώρας και ημέρας εβδομάδας

Μέσω των και , ρυθμίστε την ώρα, επιβεβαιώστε την επιλογή και, στη συνέχεια, ρυθμίστε με ανάλογο τρόπο τα λεπτά και την ημέρα της εβδομάδας. Οι ημέρες της εβδομάδας συμβολίζονται με τους αριθμούς 1 έως 7.

Επιλογή θέρμανσης/κλιματισμού

Μέσω των και , επιλέξτε το ή το και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

°C °F Ρύθμιση μονάδας μέτρησης

Μέσω των και , επιλέξτε τη μονάδα °C ή °F και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

Ρύθμιση ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ λειτουργίας

Μόλις ανοίξετε το μενού, στην οθόνη επισημάνεται με μια παύλα που αναβοσβήνει η ημέρα στην οποία αναφέρεται ο τρέχων προγραμματισμός.

1. Μέσω των και , επιλέξτε την ημέρα για προγραμματισμό και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

2. Μέσω των και , επιλέξτε τη θερμοκρασία που θα καθορίστε για την τρέχουσα ώρα (είναι η ώρα που φαίνεται στο ρολό). Η θερμοκρασία αυτή, η οποία αναβοσβήνει, μπορεί να επιλεγεί μεταξύ από τις εξής τιμές:

Θερμοκρασία απουσίας (Τ απουσίας)

Θερμοκρασία εξοικονόμησης (Τ εξοικονόμησης)

Θερμοκρασία άνεσης (Τ άνεσης)

Οι 3 «πταύλες» που αναβοσβήνουν διαδοχικά υποδεικνύουν τη ζώνη ωραίου που ρυθμίζεται τη στιγμή εκείνη. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εφαρμοστεί ξεκινώντας από την ώρα που φαίνεται για το επόμενο τέταρτο της ώρας.

3. Πατήστε το για να καθορίσετε τη θερμοκρασία που μόλις ρυθμίστηκε και για το επόμενο τέταρτο της ώρας.

4. Μέσω των και , μετακινηθείτε στις ώρες της ημέρας και προχωρήστε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά 15 λεπτά κάθε φορά. Με τα και , ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία.

Ο προγραμματισμός τερματίζεται όταν ρυθμίστούν οι θερμοκρασίες για όλες τις ώρες της ημέρας και το ρολό δίχνει 23:45. Πατήστε το για επιβεβαίωση.

5. Μέσω των και , επιλέξτε τα εξής:

για αντιγραφή όλου του ωραίου προγράμματος της τρέχουσας ημέρας στην επόμενη ημέρα.

για προγραμματισμό της επόμενης ημέρας χωρίς αντιγραφή της ημέρας που μόλις ρυθμίστηκε

για τερματισμό του προγραμματισμού.

Πατήστε το για επιβεβαίωση.

Κατά την AYTOMATH λειτουργία, πατήστε τα και , για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε διαφορετική τιμή από αυτήν που έχει καθοριστεί για την τρέχουσα ζώνη ωραρίου. Επιβεβαιώστε την επιλογή με το και ενεργοποιήστε τη ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Επιλογή τρόπου λειτουργίας

1. Μέσω των και , ρυθμίστε τη θερμοκρασία και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

2. Μέσω των και , ρυθμίστε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθεί η θερμοκρασία που μόλις ρυθμίστηκε και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

Ρύθμιση βομβητή

Μέσω των και , επιλέξτε το ON ή το OFF και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

Ρύθμιση χρώματος οθόνης

Μέσω των και , επιλέξτε το ή το ή το ή το ή το και επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

Εάν επιλέξετε το , το χρώμα προσαρμόζεται (διατίθεται εύρος 360 τιμών RGB) μέσω των και . Όταν ρυθμίστε το επιθυμητό χρώμα, πατήστε το .

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Μέσω των και , ρυθμίστε τους αριθμούς του κωδικού PIN, έναν κάθε φορά, και επιβεβαιώστε κάθε αριθμό πατώντας το .

Εάν ρυθμίσετε τον κωδικό PIN σε «000», παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στο μηχανισμό (όπως όταν δεν έχετε ρυθμίσει κωδικό πρόσβασης).

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με όλα τα υπόλοιπα μενού του χρονοθερμοστάτη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης που διατίθεται για λήψη από την ιστοσελίδα www.vimar.com.

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το χρονοθερμοστάτη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που διατίθεται για λήψη από την ιστοσελίδα www.vimar.com. Φυλάξτε την παρούσα τεκμηρίωση για μελλοντική αναφορά.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.


Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Πρότυπο EN 60730-2-7, EN 60730-2-9.

ΑΗΗΕ - Ενημέρωση των χρηστών


Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία της, υποδεικνύεται ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφοροποίησης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 400 m² μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκής διαφοροποίηση συλλογής, προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργάσιας και περιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και πρωθεντεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

CONEXIONES - ANSCHLÜSSE - ΣΥΝΔΕΣΙΣ


Bombas de circulación, quemadores, electroválvulas
Umwälzpumpen, Brenner, Magnetventile
Αντίλεις κυκλοφορίας, καυστήρες, ηλεκτροβαλβίδες

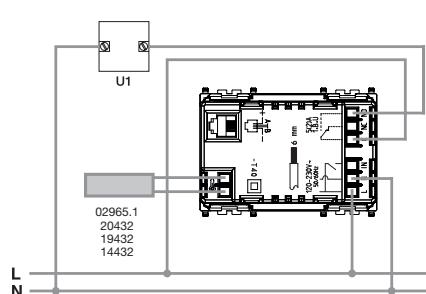

Válvulas motorizadas
Motorisierte Ventile
Μηχανοκίνητες βαλβίδες

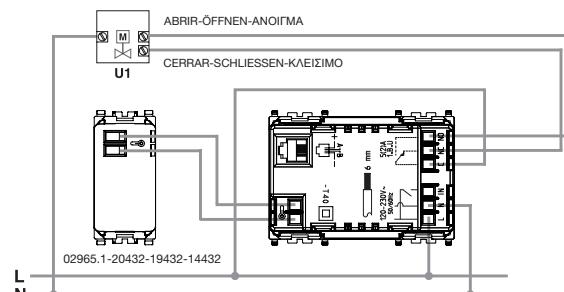

Entrada multifunción
Multifunktionseingang
Εισόδος πολλαπλών λειτουργιών

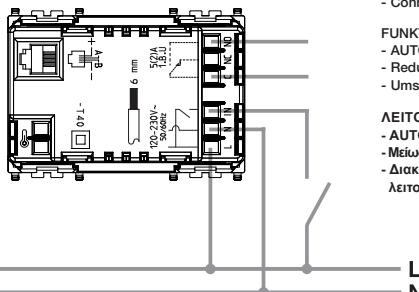


FUNCIONES:
 - AUTO a distancia
 - Reducción a distancia
 - Conmutación verano/invierno

FUNKTIONEN:
 - AUTO ferngeschaltet
 - Reduzierter ferngeschaltet
 - Umschaltung Sommer/Winter

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
 - AUTO από απόσταση
 - Μείωση τη νύχτα από απόσταση
 - Διακόπτης θερινής/χειμερινής λειτουργίας

Sonda de energía
Energiefühler
Αισθητήρας ενέργειας

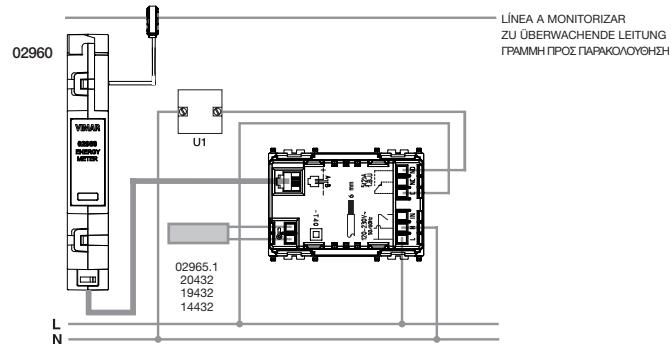
PANTALLA - DISPLAY - ΟΘΟΝΗ

Menú Configuraciones
Menü Einstellungen
Μενού ρυθμίσεων

Indicador de programa diario, reloj, día de la semana, ahorro de energía
Ringanzeige mit Tagesprogramm, Uhr, Wochentag, Energiesparanzeige

Διακύλιος επιστήμανσης ημερήσιου προγράμματος, ρολογιού, ημέρας εβδομάδας, ένδειξης εξοικονόμησης ενέργειας

Tecla rápida
Kurzwahltafel
Πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης

Modo de funcionamiento
Betriebsarten
Τρόπος λειτουργίας

Navegación por menús y programación de parámetros
Menü-Navigation und Parametereinstellung
Πλοήγηση στα μενού και ρύθμιση παραμέτρων

Atrás o bien navegación por historial de energía
Zurück oder Navigation Energiechronologie
Πίσω ή πλοήγηση στο ιστορικών ενεργειακών δεδομένων

Confirmación y tecla rápida
Bestätigung und Kurzwahltafel
Επιβεβαίωση και πλήκτρο γρήγορης πρόσβασης