


Scarica dagli store l'app View sul tablet/smartphone che userai per la configurazione • Download the View App from the stores onto the tablet/smartphone you will be using for configuration • Téléchargez depuis les stores l'appli View sur la tablette/le smartphone que vous utiliserez pour la configuration • Descargue la aplicación View en la tablet o el smartphone que vaya a utilizar para la configuración • Laden Sie die App View aus den Stores auf das für die Konfiguration verwendete Tablet/Smartphone • Εκτελέστε λήψη από τα store της εφαρμογής View στο tablet/smartphone που θα χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωση • قم بتنزيل التطبيق View من المتاجر على الكمبيوتر الوجي/الهاتف الذكي الذي ستسخدمه لضبط وتهيئة الإعدادات • استخدم مفك براغي لفك تعشيق الترموستات من دعامة الحمل والتثبيت كما هو موضح في الشكل




INSTALLAZIONE • INSTALLATION • INSTALLATION • MONTAJE • INSTALLATION • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ • التركيب

Utilizzando un cacciavite, sganciare il termostato dalla staffa come indicato in figura • Using a screwdriver, detach the thermostat from the bracket as shown in the figure • Utiliser un tournevis pour détacher le thermostat de l'étrier, comme le montre la figure • Utilizando un destornillador, suelte el termostato del soporte como se indica en la figura • Rasten Sie den Thermostat mithilfe eines Schraubendrehers gemäß Abbildung aus der Halterung • Χρησιμοποιώντας κατσαβίδι, αποσυνδέστε τον θερμοστάτη από τη βάση, όπως φαίνεται στην εικόνα

استخدم مفك براغي لفك تعشيق الترموستات من دعامة الحمل والتثبيت كما هو موضح في الشكل

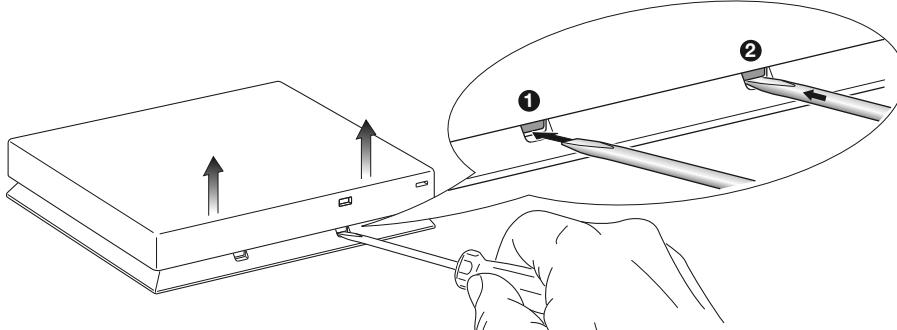

Effettuare i collegamenti e fissare la staffa alla parete • Make the connections and fix the bracket to the wall • Procéder aux raccordements et fixer l'étrier au mur • Realice las conexiones y sujetela al soporte a la pared • Stellen Sie die Anschlüsse her und befestigen Sie die Halterung an der Wand • Πραγματοποιήστε τις σύνδεσεις και στερέωστε τη βάση στον τοίχο • قم بعملية إجراء التوصيلات ثم قم بتثبيت دعامة الحمل والتثبيت على الحائط

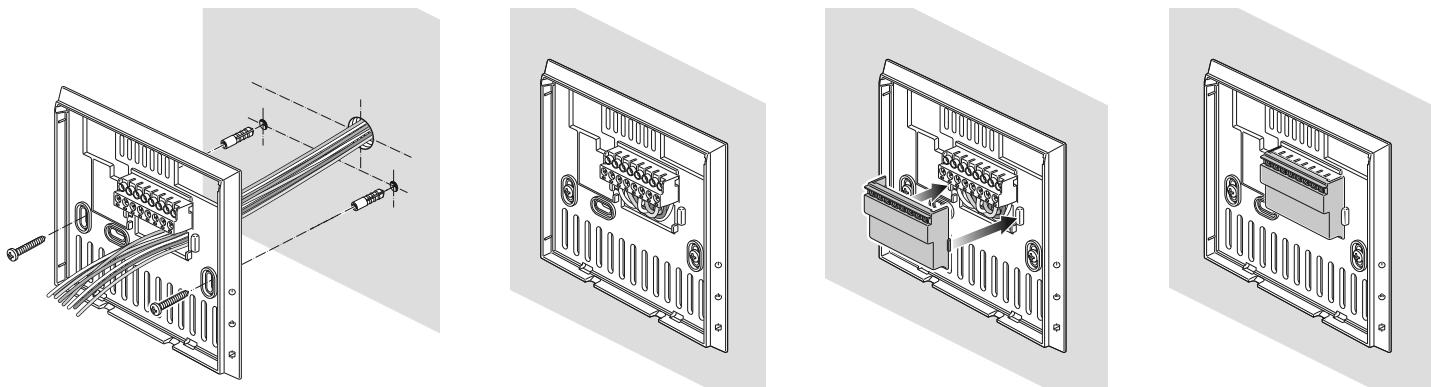

Attenzione: Serrare le viti della staffa a muro, applicando una coppia non eccessiva, in modo da evitare deformazioni della stessa.

Caution: Tighten the wall bracket screws, applying sufficient torque without exaggerating, in order to avoid warping it.

Attention : Serrer les vis de l'étrier posé au mur à un couple non excessif, de sorte à éviter de déformer.

Atención: Apriete los tornillos del soporte a la pared, sin aplicar un par excesivo para evitar deformaciones de la misma.

Warnung: Achten Sie darauf, die Schrauben der Wandhalterung nicht übermäßig festzuziehen, um die Halterung nicht zu verbiegen.

Προσοχή: Σφίξτε τις βίδες της επιποίκιας βάσης χωρίς την εφαρμογή υπερβολικής ροπής, ώστε να αποφευχθούν παραμορφώσεις.

نبوغ: أحكِم ربط وشد براغي دعامة الحمل والتثبيت على الحائط مع استخدام عزم دوران غير مفرط بحيث يتم تحاشي إحداث آية تشوهات في هذه الدعامة.

Inserire la SIM card • Insert the SIM card • Insérer la carte SIM • Introduzca la tarjeta SIM • Stecken Sie die SIM-Karte ein • Τοποθετήστε την κάρτα SIM • SIM بطاقة داخل

N.B.: Quando si smonta il termostato per cambiare la SIM attenere che il led rosso a fianco della stessa sia spento.

N.B.: When the thermostat is being disassembled, to change the SIM card, wait for the red LED beside it to be turned off.


N.B.: Lorsqu'il s'avère nécessaire de démonter le thermostat pour changer la carte SIM, attendre que la led rouge à proximité soit éteinte.

Nota: Al desmontar el termostato para cambiar la SIM, espere que se apague el LED rojo al lado de la misma.


HINWEIS: Warten Sie beim Austauschen des Thermostats zum Wechsel der SIM-Karte auf das Erlöschen der daneben liegenden roten LED.

ΣΗΜ.: Κατά την αφαίρεση του θερμοστάτη για αλλαγή της SIM, περιμένετε μέχρι η κόκκινη λυχνία led δύπλα στην κάρτα να σβήσει.

ملاحظة هامة: عند فك الترموستات لتغيير بطاقة SIM يجب الانتظار حتى تطفئ لمبة LED التنبية الحمراء اللون المجاورة لهذه البطاقة

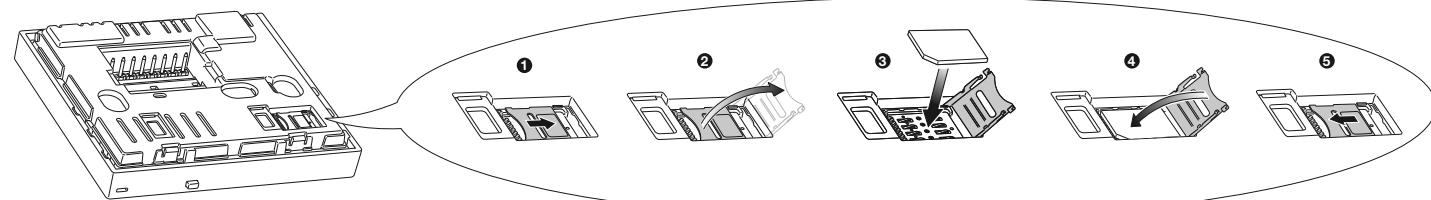


Fissare il termostato alla staffa mediante gli appositi agganci evidenziati in figura • Fix the thermostat to the bracket using the dedicated attachments shown in the figure
 Fixer le thermostat sur l'étrier à travers les encoches indiquées sur la figure • Sujete el termostato al soporte con los enganches correspondientes que se muestran en la figura
 Rasten Sie den Thermostat mithilfe der abgebildeten Laschen in die Halterung ein • Στερέωστε τον θερμοστάτη στη βάση μέσω των ειδικών γάντζων που φαίνονται στην εικόνα
 ثبت التمومسات على دعامة الحمل والتثبيت باستخدام الخطافات الخاصة الموضحة في الشكل

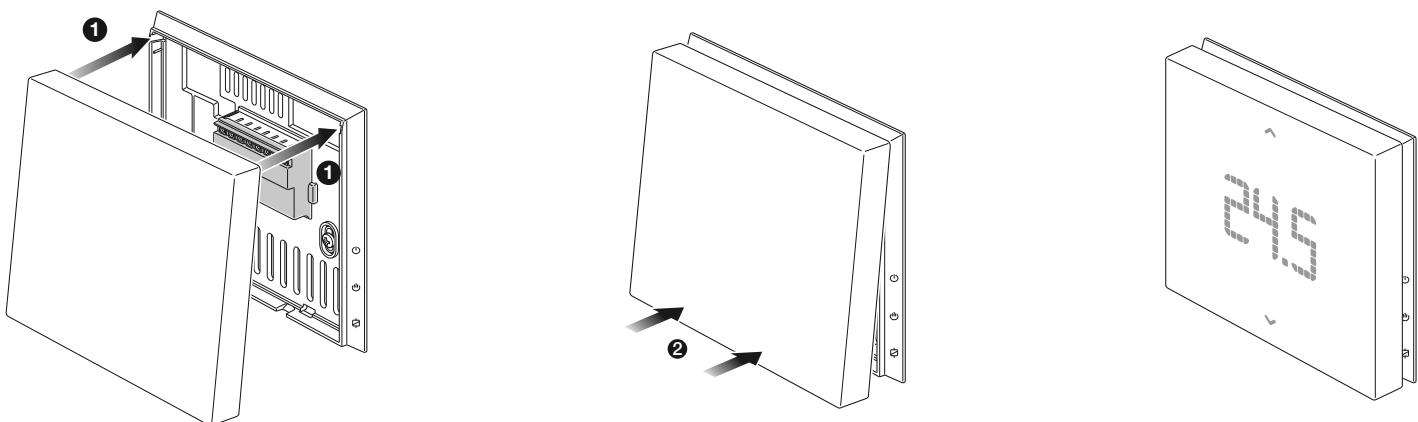


TIPOLOGIE INSTALLATIVE • TYPES OF INSTALLATION • TYPES D'INSTALLATION • TIPOS DE MONTAJE • INSTALLATIONSTYPEN • ΤΥΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

أ نوع عمليات التثبيت

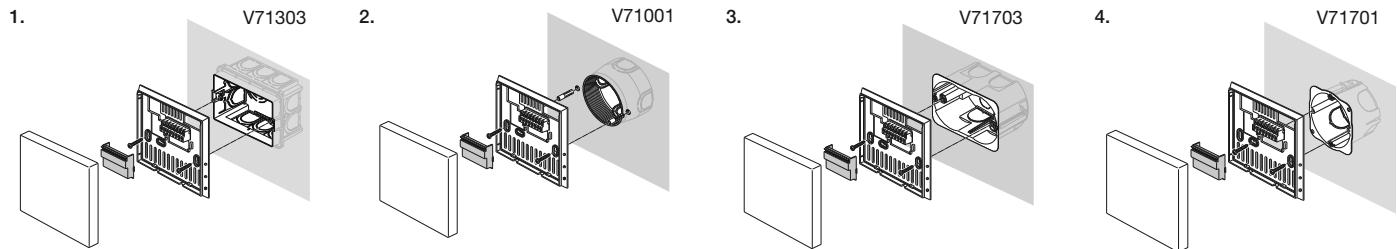

COLLEGAMENTO CON POMPE DI CIRCOLAZIONE, BRUCIATORI, ELETTROVALVOLE • CONNECTION WITH CIRCULATION PUMPS, BURNERS, SOLENOID VALVES • RACCORDEMENT AVEC DES POMPES DE CIRCULATION, DES BRÛLEURS ET DES ÉLECTROVANNES • CONEXIÓN CON BOMBAS DE CIRCULACIÓN, QUEMADORES, ELECTROVÁLVULAS • ANSCHLUSS AN ZIRKULATIONSPUMPEN, BRENNER UND MAGNETVENTILE • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΕΣ • التوصيل بمضخات التدوير والشعلات والصمامات الكهربائية *

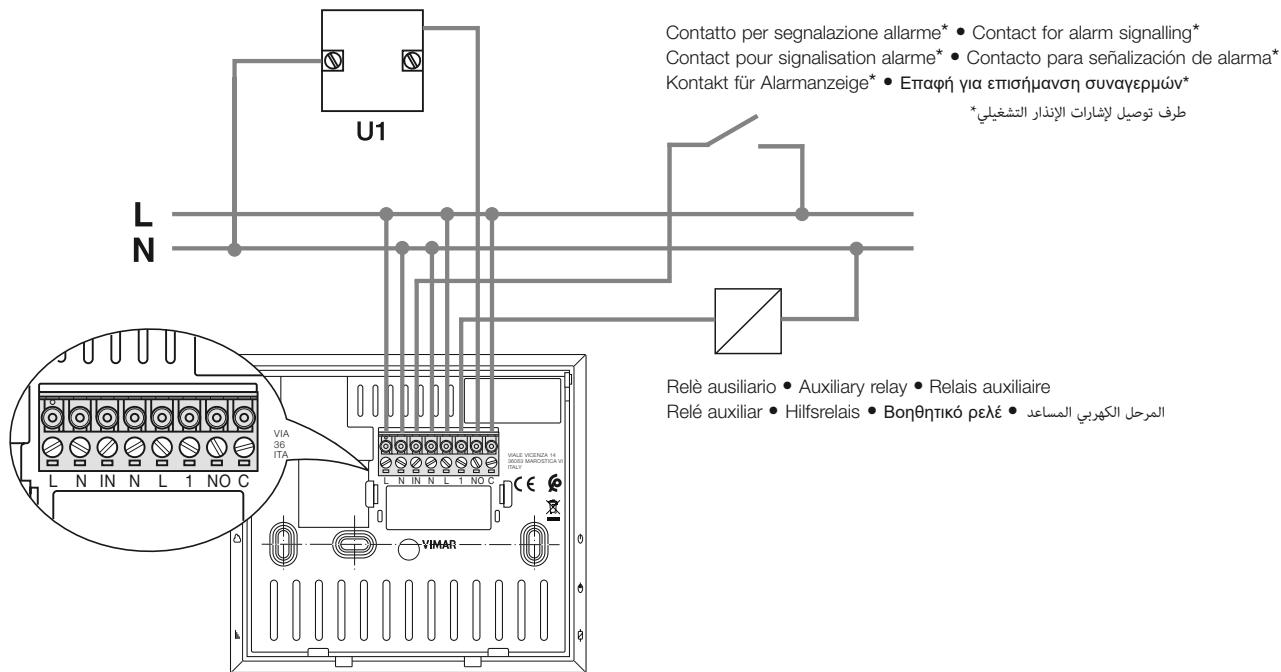

* Genera una notifica di allarme ma non disattiva il relè di uscita (NO-C) • * Generates an alarm notification but does not deactivate the output relay (NO-C)
 * Génère une notification d'alarme mais ne désactive pas le relais de sortie (NO-C) • * Genera una notificación de alarma, pero no desactiva el relé de salida (NO-C)
 * Löst eine Alarmmeldung aus, deaktiviert aber nicht das Ausgangsrelais (NO-C) • * Εμφανίζει μια ειδοποίηση συναγερμού, αλλά δεν απενεργοποιεί το ρελέ εξόδου (NO-C)
 * يولد إخطار تبيه للإنذار التشغيلي ولكن لا يوقف عمل المرحل الكهربائي للمخرج (NO-C)

* يولد إخطار تبيه للإنذار التشغيلي ولكن لا يوقف عمل المرحل الكهربائي للمخرج (NO-C)

REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione e la configurazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Il contatto C-NO del relè va protetto contro le sovratensioni mediante un dispositivo, fusibile o interruttore automatico, con corrente nominale non superiore a 10 A.
- Non collegare un circuito SELV ai morsetti NO-C, IN-N e L-1 (uscita ausiliaria) in quanto non è presente un doppio isolamento rispetto ai morsetti L-N.
- L'apparecchio deve essere installato a un'altezza di 1,5 m dal piano di calpestio, in una posizione idonea alla corretta rilevazione della temperatura ambiente, evitando l'installazione in nicchie, dietro porte e tende, zone influenzate da fonti di calore o soggette al flusso di sorgenti a ventilazione forzata di riscaldamento/raffrescamento o influenzate da fattori atmosferici. In particolare si deve evitare l'installazione su pareti perimetrali o in associazione ad apparecchi che generano calore (es. regolatori o lampade).

CARATTERISTICHE.

- Tensione nominale di alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Tecnologia Bluetooth technology:
 - Potenza RF trasmessa: < 100 mW (20 dBm)
 - Range di frequenza: 2400-2483,5 MHz
- Bande di trasmissione: B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B20 (800MHz)
- Morsetti:
 - 2 (L e N) per linea e neutro
 - 2 per ingresso digitale 120 - 240 V~ per segnalazione allarmi (ad esempio blocco della caldaia) Lunghezza massima del cavo di collegamento contatto 30 m
 - 2 (NO-C) per uscita a relè con contatto pulito: 5(2) A 240 V~
 - 2 per uscita 100 mA 120 - 230 V~ per il comando di un relè ausiliario (ad esempio per accensione spegnimento boiler o di una luce)
- Setpoint attuale impostabile: 4°C ÷ 40°C.
- Classificazione ErP (Reg. UE 811/2013): - ON/OFF: classe I, contributo 1%. - PID: classe IV, contributo 2%.
- Tipo di azione: 1.C
- Grado di inquinamento: 2
- Tensione impulsiva nominale: 4000 V
- Classe del software: A

Regolamento dispositivi di controllo della temperatura (UE) n° 811/2013.

Vimar SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: www.vimar.com.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

INSTALLATION RULES.

- Installation and configuration must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- The C-NO contact of the relay must be protected against overloads by installing a device, fuse or automatic 1-way switch, with a rated current not exceeding 10 A.
- Do not connect a SELV circuit to the NO-C, IN-N and L-1 (auxiliary output) terminals as there is no double insulation compared to the L-N terminals.
- The device must be installed at a height of 1.5 m above floor level, in a suitable position for the correct detection of the room temperature, avoiding installation in recesses, behind doors and curtains, areas affected by heat sources or subject to the flow of forced heating/cooling ventilation sources or affected by atmospheric factors. Avoid in particular installation on perimeter walls or in association with devices which generate heat (e.g. dimmers or lamps).

CHARACTERISTICS.

- Rated supply voltage: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Bluetooth technology:
 - RF transmission power: < 100 mW (20 dBm)
 - Frequency range: 2400-2483,5 MHz
- Transmission bands: B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B20 (800MHz)
- Terminals:
 - 2 (L and N) for line and neutral
 - 2 for digital input 120 - 240 V~ for alarm signalling (for instance boiler shutdown) Maximum length of the 30 m contact connection cable
 - 2 (NO-C) for relay output with voltage-free contact: 5(2) A 240 V~
 - 2 for output 100 mA 120 - 230 V~ to control an auxiliary relay (for instance to switch a boiler or a light on/off)
- Current settable setpoint: 4 °C ÷ 40 °C.
- ErP classification (EU Reg. 811/2013): - ON/OFF: class I, contribution 1%. - PID: class IV, contribution 2%.
- Type of action: 1.C
- Degree of pollution: 2
- Rated pulse voltage: 4000 V
- Software class: A

Temperature control device regulation (EU) no. 811/2013.

Vimar SpA declares that the radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is on the product sheet available on the following website: www.vimar.com REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

CONSIGNES D'INSTALLATION

- Le circuit et la configuration doivent être réalisés par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Le contact C-NO du relais doit être protégé contre les surtensions au moyen d'un dispositif, fusible ou interrupteur automatique, avec courant nominal inférieur ou égal à 10 A.
- Ne pas brancher un circuit SELV aux bornes NO-C et IN-N et L-1 (sortie auxiliaire) car ces dernières ne disposent pas d'une double isolation, contrairement aux bornes L-N.
- L'appareil doit être installé à 1,5 m du sol, dans une position permettant une mesure correcte de la température ambiante : éviter les niches, l'arrière des portes et des rideaux, les zones exposées aux sources de chaleur ou sujettes au flux de sources de chaleur/climatisation à ventilation forcée ou

influencées par des facteurs atmosphériques. Éviter surtout de l'installer sur les cloisons périphériques ou en combinaison avec des appareils générant de la chaleur (par ex, des régulateurs ou des lampes).

CARACTÉRISTIQUES

- Tension nominale d'alimentation : 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Technologie Bluetooth technology :
 - Puissance RF transmise : < 100 mW (20 dBm)
 - Gamme de fréquence : 2400-2483,5 MHz
- Bandes de transmission: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz)
- Bornes :
 - 2 (L et N) de ligne et neutre
 - 2 pour entrée numérique 120 - 240 V~ pour la signalisation d'alarmes (par exemple, en cas de chauffe-eau bloqué)
 - Longueur maximale du câble de connexion du contact 30 m
 - 2 (NO-C) pour sortie à relais avec contact sec : 5(2) A 240 V~
 - 2 pour sortie 100 mA 120 - 230 V~ pour la commande d'un relais auxiliaire (par exemple, pour allumer/éteindre le chauffe-eau ou une lumière)
- Point de consigne actuel réglable : 4 °C ÷ 40 °C.
- Classement ErP (Règl. UE 811-2013) : - ON/OFF : classe I, contribution 1%. - PID : classe IV, contribution 2%.
- Type d'action : 1.C
- Degré de pollution : 2
- Tension nominale d'amorçage : 4000 V
- Classe du logiciel : A

Règlement des dispositifs de contrôle de la température (UE) n° 811/2013.

Vimar SpA déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse Internet suivante : www.vimar.com.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. L'article pourrait contenir des traces de plomb.

NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación y la configuración deben ser realizadas por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalan los productos.
- El contacto C-NO del relé debe protegerse contra sobretensiones mediante un dispositivo, fusible o interruptor automático, con corriente nominal no superior a 10 A.
- No conecte un circuito SELV a los bornes NO-C IN-N y L-1 (salida auxiliar), ya que no cuenta con doble aislamiento respecto a los bornes L-N.
- El aparato se debe instalar a una altura de 1,5 m del suelo, en una posición idónea para la correcta detección de la temperatura ambiente, evitando el montaje en nichos, detrás de puertas y cortinas, zonas con presencia de fuentes de calor o sujetas al flujo de fuentes de ventilación forzada de calefacción/refrigeración o afectadas por factores atmosféricos. Evite el montaje en paredes perimetrales o cerca de aparatos que generen calor (por ejemplo, reguladores o lámparas).

CARACTERÍSTICAS.

- Tensión nominal de alimentación: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Tecnología Bluetooth technology:
 - Potencia RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)
 - Rango de frecuencia: 2400-2483,5 MHz
- Bandas de transmisión: B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B20 (800MHz)
- Bornes:
 - 2 (L y N) para línea y neutro
 - 2 para entrada digital 120 - 240 V~ para señalización de alarmas (por ejemplo, bloqueo de la caldera) Longitud máxima del cable de conexión del contacto: 30 m
 - 2 (NO-C) para salida de relé con contacto libre de potencial: 5(2) A 240 V~
 - 2 para salida 100 mA 120 - 230 V~ para el control de un relé auxiliar (por ejemplo, para encendido/apagado del calentador o una luz)
- Consigna actual que se puede configurar: 4°C ÷ 40°C.
- Clasificación ErP (Reg. UE 811/2013): - ON/OFF: clase I, aportación 1%. - PID: clase IV, aportación 2%.
- Tipo de acción: 1.C
- Grado de contaminación: 2
- Tensión impulsiva nominal: 4000 V
- Clase del software: A

Reglamento sobre dispositivos de control de temperatura (UE) n. 811/2013.

Vimar SpA declara que el equipo radio es conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está recogido en la ficha del producto en la siguiente página web: www.vimar.com.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Installation und Konfiguration müssen durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Der C-NO Relaiskontakt muss durch ein entsprechendes Gerät, eine Sicherung oder einen Schutzschalter mit Nennstrom nicht über 10 A gegen Überspannungen geschützt werden.
- Keinen SELV-Kreis an die Klemmen NO-C, IN-N und L-1 (Hilfsausgang) anschließen, da eine doppelte Isolierung gegenüber den Klemmen L-N nicht vorhanden ist.
- Das Gerät muss 1,5 m über dem Boden an einer Stelle der Wand installiert werden, die die richtige Erfassung der Raumtemperatur gestattet. Zu vermeiden ist die Installation in Nischen, hinter Türen und Vorhängen oder in Bereichen, die durch Wärmequellen, Zwangsbelüftungsströmen von Heizung/Kühlung oder Witterungsfaktoren beeinflusst werden. Insbesondere zu vermeiden ist die Installation an Außenwänden oder in der Nähe von Geräten, die Wärme erzeugen (z.B.: Regler oder Lampen).

MERKMALE.

- Nennversorgungsspannung: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Bluetooth Technology:
 - Übertragene Funkleistung: < 100 mW (20 dBm)
 - Frequenzbereich: 2400-2483,5 MHz



- Übertragungsbandbreiten: B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B20 (800MHz)
- Klemmen:
 - 2 (L und N) für Leitung und Nullleiter
 - 2 für Digitaleingang 120 - 240 V~ zur Alarrrmeldung (wie zum Beispiel Störabschaltung des Kessels) Max. Kabellänge für den Anschluss des Kontakts 30 m
 - 2 (NO-C) für Relaisausgang mit potenzialfreiem Kontakt: 5(2) A 240 V~
 - 2 für Ausgang 100 mA 120 - 230 V~ zur Steuerung eines Hilfsrelais (wie zum Beispiel Ein-/Abschaltung eines Erhitzers oder Lichts)
- Einstellbereich aktueller Sollwert: 4°C ÷ 40°C.
- ErP-Klassifizierung (Verordnung EG 811/2013): - ON/OFF: Klasse I, Beitrag 1%. - PID: Klasse IV, Beitrag 2%.
- Aktion: 1.C
- Verschmutzungsgrad: 2
- Bemessungsstoßspannung: 4000 V
- Softwareklasse: A

Verordnung (EU) Nr. 811/2013 zu Temperaturregeln.

Vimar SpA erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht im Datenblatt des Produkts unter der Internetadresse www.vimar.com zur Verfügung.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten

- Ονομαστική κρουστική τάση: 4000 V
- Κατηγορία λογισμικού: A

Πύθηση μηχανισμών ελέγχου θερμοκρασίας (EE) αρ. 811/2013.

H Vimar SpA δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην κάρτα του προϊόντος στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.vimar.com

Κανονισμός REACh (EE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.

قواعد التركيب.

- يجب أن تتم عملية التركيب والتهيئة على يد طاقم عمل مؤهل مع الالتزام بالأحكام المنظمة لعملية تركيب المنتجات الكهربائية السارية في بلد تركيب هذه المنتجات.
- يجب حماية نقطة التلامس C-NO الخاصة بالمرحل ضد الجهد الكهربائي الزائد بواسطة جهاز أو منصهر أو قاطع أوتوماتيكي، تيار اسمى لا يتجاوز 10 أمبير.
- لا تقم بتوسيب دائرة SELV بأطراف NO-NO-C IN-N-1 (مخرج مساعد) حيث لا يوجد عزل متعدد بالنسبة لأطراف التوصيل IN-L.
- يجب تثبيت الجهاز على الحاطن على ارتفاع 1.5 متراً من سطح الماء، في وضع مناسب لنفاس درجة حرارة الغرفة بشكل صحيح، وتجنب التركيب في مناورة، وخلف الأبواب واستئناف، والمناطق المتأثرة بمصادر الحرارة أو تتعرض لتدفق مصادر الهوية القسرية للتدفئة / التبريد أو تأثر بالعوامل الجوية، على وجه الخصوص، يجب تجنب التركيب على الميدان المحيطة أو بالاشتراك مع الأجهزة التي تولد حرارة (مثل المنظمات أو المصايف).

المواصفات.

- الجهد الاساسي للпитة الكهربائية: 100-240 فولت.-، 50 / 60 هرتز.
- تكنولوجيا Bluetooth: 
- قبة نظر التردد البرلس: > 100 ملي واط 20 ديسيل ملي واط
- نطاق التردد: 2483-2400، 5 ميجاهرتز
- نطاقات الإرسال:
 - (2100MHz) B1
 - (1800MHz) B3
 - (2600MHz) B7
 - (900MHz) B8
 - (800MHz) B20
- أطراف التوصيل:
 - (N) L 2 - الخط والمأخذ
- لمدخل الرقمي 120-240 فولت.- للإشارة إلى الإنذارات التشغيلية (على سبيل المثال حجز الغلاية)
- الحد الأقصى لطول كابل توصيل الطرف هو 30 متر
- لمخرج المرحل الكهربائي مع وصلة نظرية: 5 (2) أمبير 240 فولت.-
- لمخرج 100 ملي أمبير 120 - 230 فولت.- للأمر التشغيلي من مرحل كهربائي مساعد (على سبيل المثال لتشغيل/إطفاء سخان أو إضاءة)
- نقطة الضبط الحالية القابلة للضبط: 4°، 40° ± 5° مئوية.
- تنفيذ المنتجات المرتبطة باستخدام الطاقة (اللائحة 811/2013): - تشغيل/إيقاف تشغيل: الفتنة الأولى، المساهمة 1% - PID: الفتنة الرابعة، المساهمة 2%.
- نوع الإجراء: C.1
- درجة التلوث: 2
- الجهد الداخلي الأساسي: 4000 فولت
- فئة البرنامج: A.

لائحة أمباجة التحكم في الحرارة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2013/811

نفر شركة Vimar SpA بإن جهاز الكهربائي مطابق للتوجيه UE/53/2014. العنوان الكامل لشهادة المطابقة للمواصفات الأوروبية متوفّر في بطاقة التعريف بالمنتج على شبكة الانترنت على العنوان: www.vimar.com.

لائحة تسجيل وتفصيم وتفصيص المواد الكيميائية (UE) (REACh) رقم 1907/2006 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση και η διαμόφωση πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στην χώρα όπου έγκαθιστανται τα προϊόντα.
- Η επαφή C-NO του ρελέ πρέπει να προστατεύεται από την υπέρταση μέσω μηχανισμού, ασφάλειας ή αυτόματου διακόπτη, με ονομαστικό ρεύμα ένων 1A.
- Μη συνδέστε κύκλωμα SELV στις επαφές κλέμας NO-C, IN-N και L-1 (βοηθητική έξοδος), καθώς δεν υπάρχει διπλή μόνωση αναφορικά με τις επαφές κλέμας L-N.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθιστανται στον τοίχο, σε ύψος 1,5 m από το δάπεδο, σε κατάλληλη θέση για τη σωστή ανήνευση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, και όχι σε εσοχές, πίσω από πόρτες και κουρτίνες ή, ζώνες που επηρεάζονται από πηγές θερμόπολτες ή τη ροή πηγών μηχανικού αερισμού θέρμανσης/ψύξης ή από αποσφαιρικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση σε περιμετρικούς τοίχους ή σε συνδυασμό με συσκευές που παράγουν θερμότητα (π.χ. ρυθμιστές ή λαμπτήρες).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Τεχνολογία Bluetooth:
 - Μεταδίδομενη ισχύς RF: < 100 mW (20 dBm)
 - Εύρος συχνότητας: 2400-2483,5 MHz
- Ζώνες μετάδοσης: B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B20 (800MHz)
- Επιαέρες κλέμα:
 - 2 (L και N) για γραμμή και ουδέτερο
 - 2 για φυσική έισοδο 120 - 240 V~ για επισήμανση συναγερμών (για παράδειγμα, διακοπή λέβητα) Μέγιστο μήκος καλωδίου σύνδεσης επαφής 30 m
 - 2 (NO-C) για έξοδο με ρελέ και καθαρή επαφή: 5(2) A 240 V~
 - 2 για έξοδο 100 mA 120 - 230 V~ για τον ελεγχό βοηθητικού ρελέ (για παράδειγμα, για ενεργοποίηση/ηση/απενεργοποίηση του μπόλερ ή ενός φωτά)
- Τρέχον ρυθμιζόμενο σημείο ρύθμισης: 4°C ÷ 40°C.
- Ταξινόμηση ErP (Kav. EE 811/2013): - ON/OFF: κατηγορία I, συνεισφορά 1%. - PID: κατηγορία IV, συνεισφορά 2%.
- Τύπος λειτουργίας: 1.C
- Βαθμός ρύπανσης: 2

DETTAGLI DISPOSITIVO, CONFIGURAZIONE E INFORMAZIONI RAEE SCARICABILI IN PDF DALLA SCHEDA PRODOTTO SU www.vimar.com



DEVICE DETAILS, CONFIGURATION AND WEEE INFORMATION CAN BE DOWNLOADED IN PDF FORMAT FROM THE PRODUCT DATA SHEET ON www.vimar.com



DÉTAILS DU DISPOSITIF, CONFIGURATION ET INFORMATIONS DEEE À TÉLÉCHARGER AU FORMAT PDF À PARTIR DE LA FICHE PRODUIT SUR www.vimar.com



DETALLES DISPOSITIVO, CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN RAEE DESCARGABLES EN PDF DESDE LA FICHA DEL PRODUCTO EN www.vimar.com



DOWNLOAD DER GERÄTEDETAILS, KONFIGURATION UND WEEE-INFORMATIONEN ALS PDF VOM PRODUKT-DATENBLATT AUF www.vimar.com VERFÜGBAR



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΗΗΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΕ PDF ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.vimar.com



يمكن تحميل تفاصيل وشرح الجهاز والبيانات التي تتعلق ببيانات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على شكل ملف بي دي أف من ورقة بيانات المنتج على الموقع www.vimar.com

