

VISTA FRONTALE • FRONT VIEW • VUE DE FACE • VISTA FRONTAL • VORDERANSICHT • ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ • زاوية رؤية أمامية وأطراف التوصيل

OUT 1-2-3: Uscite a relè per ventole fan-coil • Relay outputs for fan coil fans • Sorties à relais pour ventilo-convecteurs
Salidas de relé para ventiladores fan-coil • Relaisausgänge für Gebläsekonvektoren • Έξοδοι με ρελέ για ανεμιστήρες fan-coil
مخارج بمرحلات لمراوح وحدة الملف والمروحة

OUT4 (C,NO), OUT5 (C,NO): Uscite a relè per valvole termostato • Relay outputs for temperature control valves
Sorties à relais pour vannes de régulation thermique • Salidas de relé para válvulas termostáticas
Relaisausgänge für Temperaturregelventile • Έξοδοι με ρελέ για βαλβίδες ρύθμισης θερμοκρασίας
مخارج بمرحلات لصمامات التنظيم الحراري

OUT6 (+-), OUT7(+/-): Uscite analogiche per valvole proporzionali (i morsetti - sono collegati internamente)
Analogie outputs for proportional valves (the terminals - are connected internally)
Sorties analogiques pour vannes proportionnelles (les bornes - sont connectées par l'intérieur)
Salidas analógicas para válvulas proporcionales (los bornes - están conectados internamente)
Analogausgänge für Proportionalventile (die Klemmen - sind intern angeschlossen)
Αναλογικές έξοδοι για αναλογικές βαλβίδες (οι επαφές κλέμμες - είναι συνδεδεμένες εσωτερικά)
مخارج تناظرية للصمامات التناسبية (كلتا التوصيل - متصلتان داخليا)

OUT1....OUT5: Led e Pulsante attuazione uscita 1.... Led e Pulsante attuazione uscita 5
LED and Push button to actuate output 1.... LED and Push button to actuate output 5
Led et poussoir activation sortie 1.... Led et poussoir activation sortie 5
Led y pulsador de accionamiento de la salida 1.... Led y pulsador de accionamiento de la salida 5
LED und Betätigungstaste Ausgang 1... LED und Betätigungstaste Ausgang 5
Λυχνία led και πλήκτρο ενεργοποίησης εξόδου 1.... Λυχνία led και πλήκτρο ενεργοποίησης εξόδου 5
مؤثر LED و زر تشغيل المخرج 1.... مؤثر LED و زر تشغيل المخرج


OUT6, OUT7: Led segnalazione uscita 6 e 7 • Outputs 6 and 7 signalling LED • Led de signalisation des sorties 6 et 7
Led de señalización salidas 6 y 7 • Anzeige-LED Ausgänge 6 und 7 • Λυχνία led εξόδων 6 και 7 • مؤثر LED للإشارة إلى المخرجين 6 و 7

⊞: Pulsante modalità manuale • Manual mode push button • Poussoir modalité manuelle
Pulsador de modo manual • Handbetrieb-Taste • Πλήκτρο χειροκίνητης λειτουργίας • زر تشغيل الوضع اليدوي


CONF: Led e Pulsante di configurazione • LED and configuration push button • Led et poussoir de configuration
Led y pulsador de configuración • LED und Konfigurationstaste • Λυχνία led και πλήκτρο διαμόρφωσης • مصباح Led و زر التهيئة

⊞: Ingressi sonda NTC • NTC probe inputs • Entrées sonde NTC • Entradas sonda NTC • Fühleringänge NTC • Εισοδοι αισθητήρα NTC
مداخل مستشعر NTC

BUS +, -: Linea Bus • Bus Line • Ligne Bus • Línea Bus • Bus-Leitung • Γραμμή Bus • خط Bus

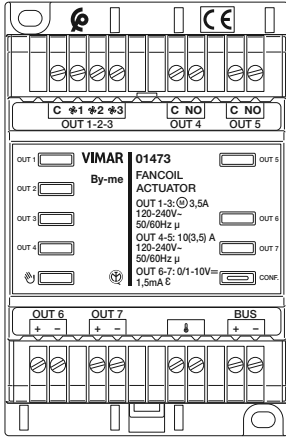

COLLEGAMENTI • CONNECTIONS • BRANCHEMENTS • CONEXIONES • ANSCHLÜSSE • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ • التوصيلات

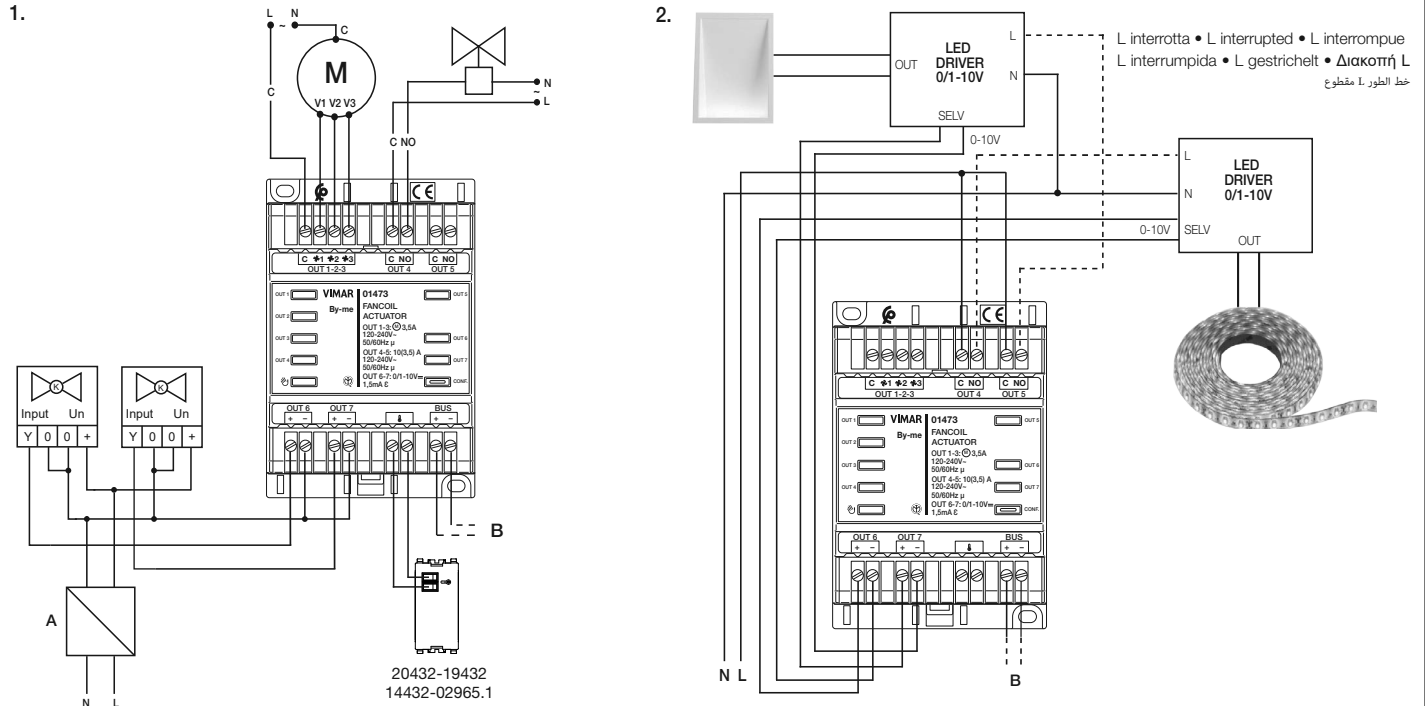

A: Alimentatore esterno • External power supply unit • Alimentation extérieure • Alimentador externo • Externes Netzteil • Εξωτερικό τροφοδοτικό • مغذي خارجي
B: Bus TP • TP bus • Bus TP • Bus TP • TP-Bus • Bus TP • خط Bus


CARATTERISTICHE.

- Tensione nominale di alimentazione: BUS 29 V.
- Assorbimento tipico: 20 mA.
- Morsetti: BUS TP, C+OUT1-2-3, C+NO (OUT4), C+NO (OUT5), OUT6+, OUT6-, OUT7, + OUT7- e 2 morsetti per sonda di temperatura esterna utilizzata per rilevare la temperatura delle batterie dei fancoil e per comandare il fancoil quando la temperatura dell'acqua è adeguata alla funzione richiesta.
- Lunghezza massima del cavo utilizzato per collegare l'uscita OUT6 o OUT7 e valvola/driver di termoregolazione/Illuminazione: 50 m; utilizzare un cavo twistato con sezione minima di 0,5 mm² (art. 01840.x).
- Lunghezza massima del cavo per collegare la sonda NTC art. 20432-19432 -14432-02965.1: 60 m (utilizzare un cavo twistato con sezione minima di 0,5 mm² (art. 01840.x).
- Corrente erogata per ogni singola uscita OUT6 e OUT7: 1,5 mA.
- Pulsanti per il comando manuale dei relè.
- Pulsante per abilitare/disabilitare i comandi manuali.
- LED per lo stato delle uscite.
- LED e pulsante di configurazione.
- Temperatura di funzionamento -5 °C +45 °C (da interno).
- Potenza dissipata: 2 W.
- Grado di protezione: IP20.
- Ingombro: 4 moduli da 17,5 mm.
- Classificazione ErP (Reg. UE 811/2013): l'art. 01473 abbinato ai termostati e alle sonde di temperatura By-me consente di realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%).
- L'attuatore 01473 va configurato con il gateway domotico 01410-01411 e l'App View Pro.

CARICHI COMANDABILI.

- OUT 1-2-3: carico motore 3,5 A (20.000 cicli)
- OUT 4-5: carico heating 10(3,5)A (100.000 cicli)

DICHIARAZIONI SUPPLEMENTARI A CURA DEL COSTRUTTORE.

- OUT 1-2-3:
 - carico heating 10(3,5)A (100.000 cicli)
 - lampade a LED: 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20.000 cicli)
- OUT 4-5:
 - carico motore: 3,5 A (20.000 cicli)
 - lampade a LED  : 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20.000 cicli)

N.B. I morsetti "-" delle uscite OUT6 e OUT7 sono collegati internamente.

CONFIGURAZIONE CON APP VIEW PRO.

Per le operazioni di configurazione si veda il manuale istruzioni del sistema By-me Plus.

REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- L'alimentazione dei carichi comandati deve essere isolata rispetto alla rete di alimentazione da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato.
- Seguire eventuali prescrizioni installative dei dispositivi controllati.
- Non collegare un circuito SELV ad un'uscita che sia adiacente ad un'altra connessa alla tensione di rete.
- L'interruttore elettronico deve essere protetto da fusibili direttamente associati con un potere di interruzione nominale di 1500 A o da interruttori automatici con una corrente nominale non superiore a 10 A.

ATTENZIONE:

- La somma delle correnti circolanti sulle 5 uscite a relè non deve superare 32 A, distribuiti sui circuiti protetti separatamente dai dispositivi di protezione indicati.
- La somma delle correnti circolanti sulle uscite a relè 1-2-3 non deve superare 10 A.


CHARACTERISTICS.

- Rated supply voltage: BUS 29 V.
- Typical current draw: 20 mA.
- Terminals: BUS TP, C+OUT1-2-3, C+NO (OUT4), C+NO (OUT5), OUT6+, OUT6-, OUT7, + OUT7- and 2 terminals for external temperature probe used to detect the temperature of the fan coil batteries and to control the fan coil when the temperature of the water is suitable for the function requested.
- Maximum length of the cable used to connect output OUT6 or OUT7 and valve/temperature control driver/lighting: 50 m; use a twisted cable with a minimum cross-section of 0.5 mm² (art. 01840.x).
- Maximum length of the cable to connect the NTC probe art. 20432-19432 -14432-02965.1: 60 m (use a twisted cable with a minimum cross-section of 5 mm² (art. 01840.x).
- Current output for every single output OUT6 and OUT7: 1.5 mA.
- Push buttons for manual relay control.
- Push button to enable/disable the manual controls.
- LED for output status.
- LED and configuration button.
- Operating temperature -5 °C +45 °C (indoor).
- Dissipated power: 2 W.
- Protection degree: IP20.
- Overall dimensions: 4 modules of 17.5 mm.
- ErP classification (EU Reg. 811/2013): art. 01473 combined with By-me temperature sensors and thermostats allows you to create a modulating room thermostat in class V (3% contribution).
- Actuator 01473 should be configured with the home automation system gateway 01410-01411 and the View Pro App.

CONTROLLABLE LOADS.

- OUT 1-2-3: motor load 3.5 A (20,000 cycles)
- OUT 4-5: heating load 10 (3.5) A (100,000 cycles)

SUPPLEMENTARY DECLARATIONS MADE BY THE MANUFACTURER.

- OUT 1-2-3:
 - heating load 10 (3.5) A (100,000 cycles)
 - LED lamps: 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20,000 cycles)
- OUT 4-5:
 - motor load: 3.5 A (20,000 cycles)
 - LED lamps  : 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20,000 cycles)

N.B. The "-" terminals of outputs OUT6 and OUT7 are connected internally.

CONFIGURATION WITH VIEW PRO APP.

For the configuration operations, see the By-me Plus system instruction manual.

INSTALLATION RULES.

- Installation must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- The power supply to the controllable loads must be insulated from the power supply network by double insulation or reinforced insulation.
- Follow any installation instructions for the devices controlled.
- Do not connect a SELV circuit to an output adjacent to another one connected to the mains voltage.
- The electronic 1-way switch must be protected by directly associated fuses with a rated breaking capacity of 1500 A or by automatic 1-way switches with a rated current not exceeding 10 A.

CAUTION:

- The sum of the currents circulating on the 5 relay outputs must not exceed 32 A, distributed across circuits that are separately protected by the protection devices specified.
- The sum of the currents circulating on relay outputs 1-2-3 must not exceed 10 A.


CARACTÉRISTIQUES.

- Tension nominale d'alimentation : BUS 29 V
- Absorption typique : 20 mA
- Bornes : BUS TP, C+OUT1-2-3, C+NO (OUT4), C+NO (OUT5), OUT6+, OUT6-, OUT7, + OUT7- et 2 bornes pour sonde de température extérieure utilisée pour mesurer la température des batteries du ventilateur-convecteur et pour commander le ventilateur-convecteur lorsque la température de l'eau répond à la fonction prévue.
- Longueur maximale du câble utilisé pour connecter la sortie OUT6 ou OUT7 et la vanne/driver de régulation thermique/éclairage : 50 m; utiliser un câble torsadé d'une section minimum de 0,5 mm² (art. 01840.x).
- Longueur maximale du câble de connexion de la sonde NTC art. 20432-19432 -14432-02965.1: 60 m (utiliser un câble torsadé d'une section minimum de 0,5 mm² (art. 01840.x).
- Courant fourni pour chaque sortie OUT6 et OUT7 : 1,5 mA
- Boutons pour la commande manuelle des relais.
- Bouton pour valider/désactiver les commandes manuelles.
- Led d'état des sorties.
- LED et bouton de configuration
- Température de fonctionnement -5 +45 °C (d'intérieur).
- Puissance dissipée : 2 W
- Indice de protection : IP20
- Encombrement : 4 modules de 17,5 mm
- Classement ErP (Règl. UE 811/2013) : l'art. 01473 utilisé avec les thermostats et les sondes de température By-me permet de réaliser un thermostat d'ambiance modulé de classe V (contribution 3%).
- L'actuateur 01473 doit être configuré avec la passerelle domotique 01410-01411 et l'appli View Pro.

CHARGES PILOTABLES.

- OUT 1-2-3 : charge moteur 3,5 A (20 000 cycles)
- OUT 4-5 : charge chauffage 10(3,5)A (100 000 cycles)

DÉCLARATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU FABRICANT.

- OUT 1-2-3 :
 - charge chauffage 10 (3,5) A (100 000 cycles)
 - lampes à LED : 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20 000 cycles)
- OUT 4-5 :
 - charge moteur : 3,5 A (20 000 cycles)
 - lampes à leds  : 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20 000 cycles)

N.B. : Les bornes « - » des sorties OUT6 et OUT7 sont connectées par l'intérieur.

CONFIGURATION PAR L'APPLI VIEW PRO.

Pour les opérations de configuration, consulter le manuel d'instructions du système By-me Plus.

CONSIGNES D'INSTALLATION

- Le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.

- L'alimentation des charges commandées doit être séparée du secteur par une double isolation ou une isolation renforcée.
- Suivre éventuellement les consignes d'installation des dispositifs contrôlés.
- Ne pas relier un circuit TBTS à une sortie adjacente à une autre branchée au réseau d'alimentation.
- L'interrupteur électronique doit être directement protégé par des fusibles ayant un pouvoir de coupure nominal de 1500 A ou par des interrupteurs automatiques ayant un courant nominal inférieur ou égal à 10 A.

ATTENTION :

- La somme des courants circulant sur les 5 sorties à relais ne doit pas dépasser 32 A, répartis sur les circuits protégés séparément par les dispositifs de protection indiqués.
- La somme des courants circulant sur les sorties à relais 1-2-3 ne doit pas dépasser 10 A.


CARACTERÍSTICAS.

- Tensión nominal de alimentación: BUS 29 V.
- Absorción típica: 20 mA.
- Bornes: BUS TP, C+OUT1-2-3, C+NO (OUT4), C+NO (OUT5), OUT6+, OUT6-, OUT7, + OUT7- y 2 bornes para sonda de temperatura externa, utilizada para medir la temperatura de las baterías del fan-coil y para accionar el fan-coil cuando la temperatura de agua es adecuada para la función demandada.
- Longitud máxima del cable utilizado para conectar la salida OUT6 u OUT7 y válvula/controlador de termostato/iluminación: 50 m; utilice un cable trenzado con sección mínima de 0,5 mm² (art. 01840.x).
- Longitud máxima del cable para conectar la sonda NTC art. 20432-19432 -14432-02965.1: 60 m (utilice un cable trenzado con sección mínima de 0,5 mm² (art. 01840.x).
- Corriente suministrada para cada salida OUT6 y OUT7: 1,5 mA.
- Pulsadores para el control manual de los relés.
- Pulsador para activar/desactivar los mandos manuales.
- LED del estado de las salidas.
- LED y pulsador de configuración.
- Temperatura de funcionamiento -5 °C +45 °C (de interior).
- Potencia disipada: 2 W.
- Grado de protección: IP20.
- Ocupa: 4 módulos de 17,5 mm.
- Clasificación ErP (Reg. UE 811/2013): el art. 01473, combinado con los termostatos y las sondas de temperatura By-me, permite realizar un termostato ambiente modulante de clase V (aportación 3 %).
- El actuador 01473 debe configurarse con el gateway doméstico 01410-01411 y la aplicación View Pro.

CARGAS CONTROLABLES.

- OUT 1-2-3: carga motor 3,5 A (20.000 ciclos)
- OUT 4-5: carga calefacción 10 (3,5) A (100.000 ciclos)

DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS DEL FABRICANTE.

- OUT 1-2-3:
 - carga calefacción 10 (3,5) A (100.000 ciclos)
 - lámparas de LED: 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20.000 ciclos)
- OUT 4-5:
 - carga motor: 3,5 A (20.000 ciclos)
 - lámparas de LED  : 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20.000 ciclos)

NOTA Los bornes “-” de las salidas OUT6 y OUT7 están conectados internamente.

CONFIGURACIÓN CON APLICACIÓN VIEW PRO.

Para las operaciones de configuración, consulte el manual del sistema By-me Plus.

NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.
- La alimentación de las cargas controladas debe estar aislada respecto a la red de alimentación por un doble aislamiento o con un aislamiento reforzado.
- Cumpla los posibles requisitos de montaje de los dispositivos controlados.
- No conectar un circuito SELV a una salida que se encuentre al lado de otra salida conectada a la tensión de red.
- El interruptor electrónico debe estar protegido con fusibles, directamente asociados a un poder de corte nominal de 1500 A, o con interruptores automáticos con una corriente nominal no superior a 10 A.

ATENCIÓN:

- La suma de las corrientes que circulan en las 5 salidas de relé no debe superar 32 A, distribuidos en circuitos protegidos separadamente por los dispositivos de protección indicados.
- La suma de las corrientes que circulan en las salidas de relé 1-2-3 no debe superar 10 A.

MERKMALE.


- Bemessungsversorgungsspannung: BUS 29 V.
- Stromaufnahme: 20 mA.
- Klemmen: BUS TP, C+OUT1-2-3, C+NO (OUT4), C+NO (OUT5), OUT6+, OUT6-, OUT7, + OUT7- und 2 Klemmen für Außentemperaturfühler, mit dem die Temperatur der Gebläsekonvektoren erfasst und der Gebläsekonvektor angesteuert wird, wenn die Wassertemperatur auf die jeweils geforderte Funktion abgestimmt ist.

- Max. Länge des zum Anschluss von Ausgang OUT6 oder OUT7 sowie von Ventil/Treiber der Temperaturregelung/Beleuchtung verwendeten Kabels: 50 m; zu verwenden ist ein verdilltes Kabel mit 0,5 mm² Mindestquerschnitt (Art. 01840.x).
- Maximale Länge des Kabels zum Anschluss des NTC-Fühlers art. 20432-19432 -14432-02965.1: 60 m; zu verwenden ist ein verdilltes Kabel mit 0,5 mm² Mindestquerschnitt (Art. 01840.x).
- Stromabgabe pro einzelnen Ausgang OUT6 und OUT7: 1,5 mA.
- Tasten für die manuelle Relaissteuerung.
- Taste für die Aktivierung/Deaktivierung der manuellen Steuerungen.
- LED für den Status der Ausgänge.
- LED und Konfigurationstaste.
- Betriebstemperatur -5 °C +45 °C (Innenbereich).
- Verlustleistung: 2 W.
- Schutzart: IP20.
- Platzbedarf: 4 Module à 17,5 mm
- ErP-Klassifizierung (Ver. EU 811/2013): der Art. 01473 ermöglicht in Kombination mit den Thermostaten und den Temperaturmeldern By-me die Realisierung eines modulierenden Raumthermostats der Klasse V (Beitrag 3%).
- Der Aktor 01473 wird mit dem Gateway Hausleitsystem 01410-01411 und der App View Pro konfiguriert.

REGELBARE LASTEN.

- OUT 1-2-3: Motorlast 3,5 A (20.000 Zyklen)
- OUT 4-5: Heizungslast 10(3,5)A (100.000 Zyklen)

ZUSÄTZLICHE HERSTELLERERKLÄRUNG.

- OUT 1-2-3:
 - Heizungslast 10(3,5)A (100.000 Zyklen)
 - LED-Lampen: 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20.000 Zyklen)
- OUT 4-5:
 - Motorlast: 3,5 A (20.000 Zyklen)
 - LED-Lampen  : 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20.000 Zyklen)

N.B. Die Klemmen „-“ der Ausgänge OUT6 und OUT7 sind intern angeschlossen.

KONFIGURATION MIT DER APP VIEW PRO.

Für die Konfiguration die Betriebsanleitung des Systems By-me Plus einsehen.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischer Materials erfolgen.
- Die Versorgung der geregelten Lasten muss gegenüber dem Versorgungsnetz eine doppelte oder verstärkte Isolierung aufweisen.
- Etwaige Installationsvorschriften der gesteuerten Geräte befolgen.
- Es darf kein SELV-Stromkreis an einen Ausgang angeschlossen werden, neben dem sich ein anderer Ausgang befindet, der an der Netzspannung angeschlossen ist.
- Der elektronische Schalter muss durch direkt verbundene Sicherungen mit Nenn-Abschaltleistung 1500 A oder durch Schutzschalter mit Bemessungsstrom nicht über 10 A geschützt werden.

WARNHINWEIS:

- Die Summe der in den 5 Relaisausgängen fließenden Ströme darf 32 A nicht übersteigen, und zwar verteilt auf Stromkreise, die separat durch die angegebenen Schutzvorrichtungen geschützt sind.
- Die Summe der in den Relaisausgängen 1-2-3 fließenden Ströme darf 10 A nicht übersteigen.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: BUS 29 V.
- Τυπική απορρόφηση: 20 mA.
- Επαφές κλέμας: BUS TP, C+OUT1-2-3, C+NO (OUT4), C+NO (OUT5), OUT6+, OUT6-, OUT7, + OUT7- και 2 επαφές κλέμας για αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της θερμοκρασίας των μπαταριών του fancoil και για έλεγχο του fancoil όταν η θερμοκρασία νερού είναι κατάλληλη για την απαιτούμενη θερμοκρασία.
- Μέγιστο μήκος καλωδίου που χρησιμοποιείται για σύνδεση της εξόδου OUT6 ή OUT7 και της βαλβίδας/του driver ρύθμισης θερμοκρασίας/φωτισμού: 50 m. Χρησιμοποιείτε συνεστραμμένο καλώδιο με ελάχιστη διατομή 0,5 mm² (κωδ. 01840.x).
- Μέγιστο μήκος καλωδίου για σύνδεση του αισθητήρα NTC 20432-19432 -14432-02965.1: 60 m (χρησιμοποιείτε συνεστραμμένο καλώδιο με ελάχιστη διατομή 0,5 mm² (κωδ. 01840.x).
- Παρεχόμενο ρεύμα για κάθε μεμονωμένη έξοδο OUT6 και OUT7: 1,5 mA.
- Πλήκτρα για το χειροκίνητο έλεγχο των relé.
- Πλήκτρο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των χειροκίνητων εντολών.
- Λυχνία LED για την κατάσταση των εξόδων.
- Λυχνία LED και πλήκτρο διαμόρφωσης.
- Θερμοκρασία λειτουργίας -5°C +45°C (για εσωτερικό χώρο).
- Απώλεια ισχύος: 2 W.
- Βαθμός προστασίας: IP20.
- Μέγεθος: 4 μονάδες των 17,5 mm.
- Ταξινόμηση ErP (Κανονισμός ΕΕ 811/2013): το προϊόν κωδ. 01473, συνδεδεμένο στους θερμοστάτες και στους αισθητήρες θερμοκρασίας By-me, επιτρέπει τη δημιουργία ενός θερμοστάτη περιβάλλοντος μεταβλητής λειτουργίας κατηγορίας V (συνεισφορά 3%).
- Ο εκκινητής 01473 πρέπει να διαμορφώνεται με το gateway οικιακού αυτοματισμού 01410-01411 και την εφαρμογή View Pro.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ.

- OUT 1-2-3: φορτίο κινητήρα 3,5 A (20.000 κύκλοι)
- OUT 4-5: φορτίο θέρμανσης 10(3,5)A (100.000 κύκλοι)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

- OUT 1-2-3:
 - φορτίο θέρμανσης 10(3,5)A (100.000 κύκλοι)
 - λαμπτήρες LED: 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20.000 κύκλοι)
- OUT 4-5:
 - φορτίο κινητήρα: 3,5 A (20.000 κύκλοι)
 - λαμπτήρες LED : 100 W-240 V~, 30 W-120 V~ (20.000 κύκλοι)

ΣΗΜ. Οι επαφές κλέμας «-» των εξόδων OUT6 και OUT7 είναι συνδεδεμένες εσωτερικά.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ VIEW PRO.

Για τις διαδικασίες διαμόρφωσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του συστήματος By-me Plus.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.
- Η τροφοδοσία των φορτίων που ελέγχονται πρέπει να μονωθεί σε σχέση με το δίκτυο τροφοδοσίας με διπλή ή ενισχυμένη μόνωση.
- Ακολουθήστε τυχόν οδηγίες εγκατάστασης των ελεγχόμενων μηχανισμών.
- Μη συνδέετε ένα κύκλωμα SELV σε έξοδο που βρίσκονται κοντά σε άλλη συνδεδεμένη σε τάση δικτύου.
- Ο ηλεκτρονικός διακόπτης πρέπει να προστατεύεται με απευθείας συνδεδεμένες ασφαλείες με ονομαστική ισχύ διακοπής 1500 A ή με αυτόματους διακόπτες με ονομαστικό ρεύμα έως 10 A.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Το σύνολο του ρεύματος που κυκλοφορεί στις 5 εξόδους με ρελέ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 32 A, καταμελημένα στα προστατευόμενα κυκλώματα ανεξάρτητα από τις διατάξεις προστασίας που αναφέρονται.
- Το σύνολο του ρεύματος που κυκλοφορεί στις εξόδους με ρελέ 1-2-3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 A.

- يجب أن يكون القاطع الإلكتروني محميًا بمصهرات مرتبطة مباشرة بقدرة فصل اسمية تبلغ 1500 أمبير أو محميًا بقواطع أوتوماتيكية ذات تيار اسمي لا يتجاوز 10 أمبير.

تنبيه:

- لا يجب أن يتجاوز مجموع التيارات المتداولة على مخارج المرحلات الخمسة 32 أمبير، موزعة على الدوائر المحمية بشكل منفصل بواسطة أجهزة الحماية المشار إليها.
- مجموع التيارات المتداولة على المخارج ذات المرحلات 3-2-1 يجب ألا يتجاوز 10 أمبير.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo • REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead • Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb • Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. El producto puede contener trazas de plomo • REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten • Κανονισμός REACH (EE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH) رقم 1907/2006 – المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار الرصاص.

DETTAGLI DISPOSITIVO, CONFIGURAZIONE E INFORMAZIONI RAEE SCARICABILI IN PDF DALLA SCHEDA PRODOTTO SU www.vimar.com



DEVICE DETAILS, CONFIGURATION AND WEEE INFORMATION CAN BE DOWNLOADED IN PDF FORMAT FROM THE PRODUCT DATA SHEET ON www.vimar.com



DÉTAILS DU DISPOSITIF, CONFIGURATION ET INFORMATIONS DEEE À TÉLÉCHARGER AU FORMAT PDF À PARTIR DE LA FICHE PRODUIT SUR www.vimar.com



DETALLES DISPOSITIVO, CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN RAEE DESCARGABLES EN PDF DESDE LA FICHA DEL PRODUCTO EN www.vimar.com



DOWNLOAD DER GERÄTEDETAILS, KONFIGURATION UND WEEE-INFORMATIONEN ALS PDF VOM PRODUKT-DATENBLATT AUF www.vimar.com VERFÜGBAR



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΗΘΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΕ PDF ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.vimar.com



يمكن تنزيل تفاصيل وشرح الجهاز والمعلومات التي تتعلق بقايا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على شكل ملف بي دي أف من ورقة بيانات المنتج على الموقع www.vimar.com

